



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕНЬ

а. При вхідних каналах ≤16, релейний вихід ≤16; Якщо вхідних каналів >16, релейний вихід ≤8

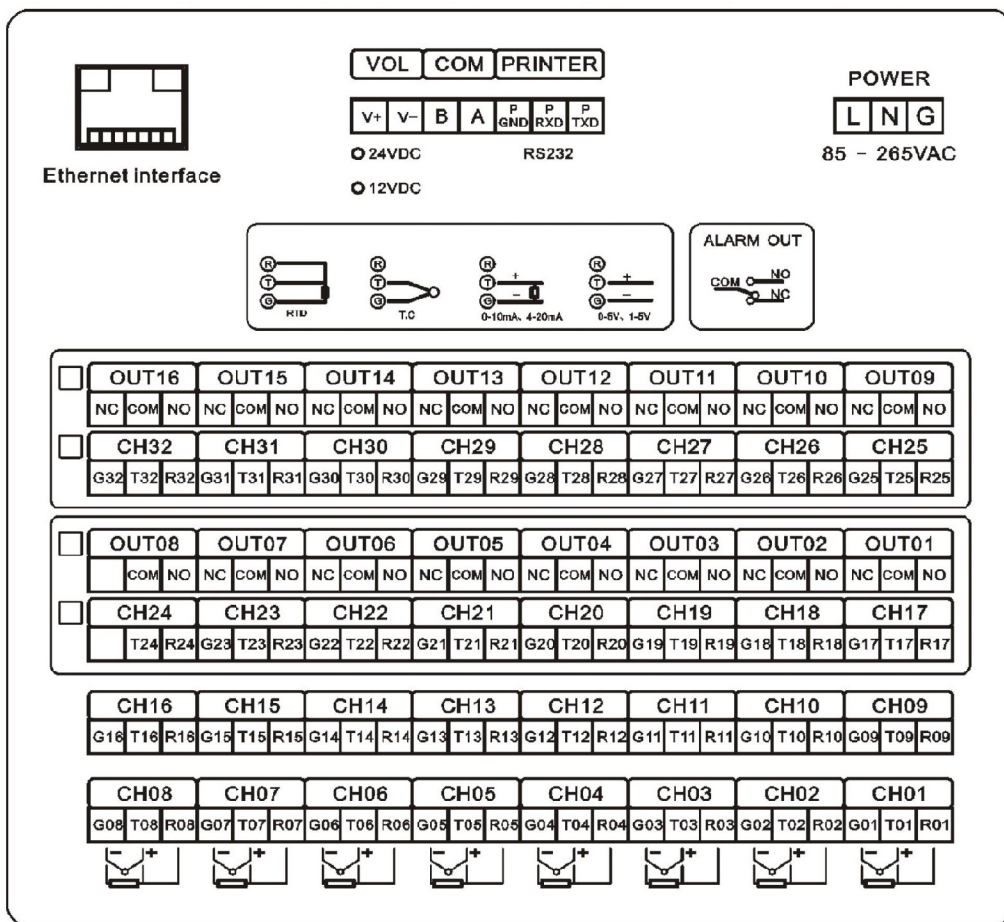


BZ ENERGO

б. Якщо вхідних каналів ≤16, всіх вихідних каналів ≤16: релейних виходів ≤16; аналогових виходів ≤16; релейних виходів ≤8 + живлення датчиків 24В ≤8; аналогових виходів ≤8 + живлення датчиків 24В ≤8; аналогових виходів ≤8 + релейних виходів ≤8; живлення датчиків 24В ≤8

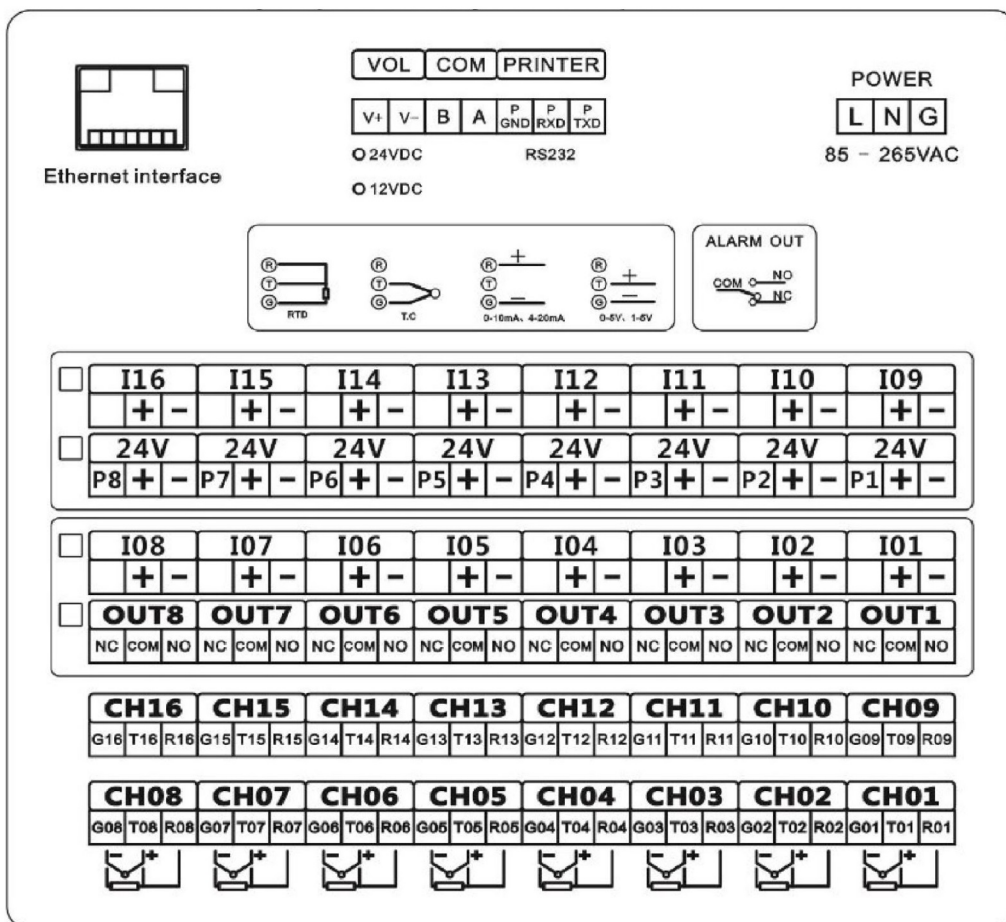

c. Якщо вхідних каналів >16, аналогових виходів ≤8

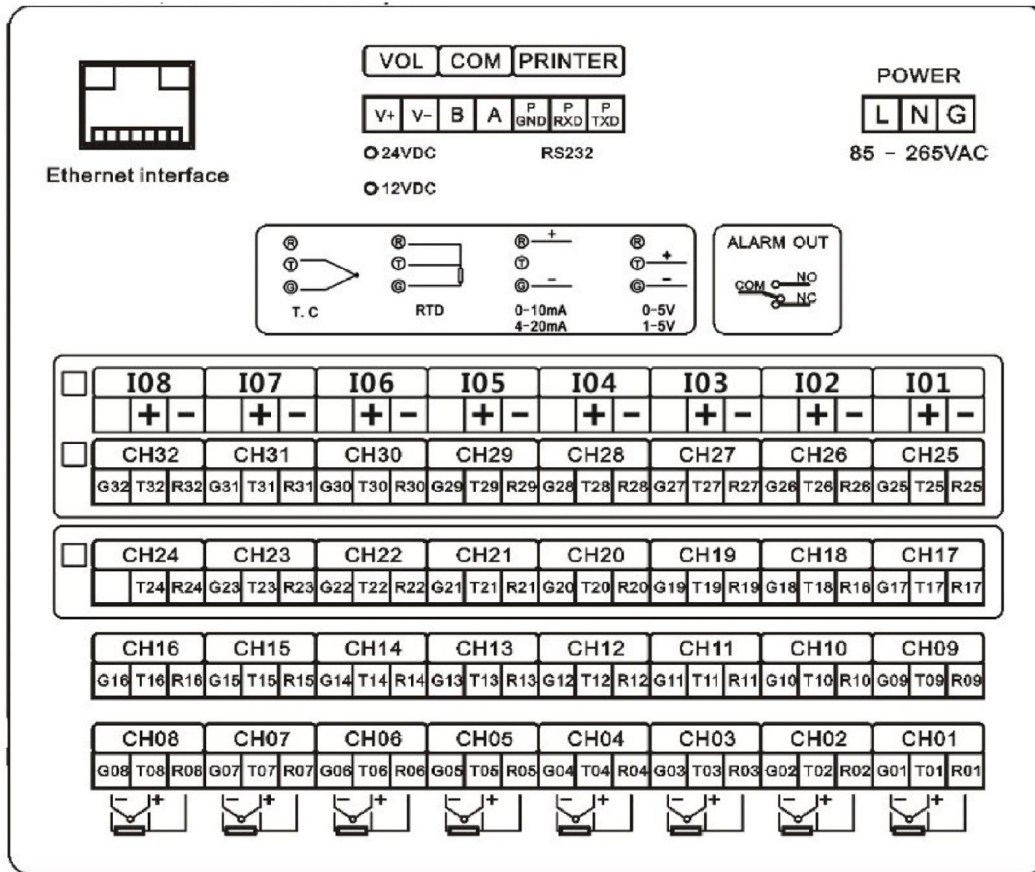

d. Якщо вхідних каналів >16, живлення датчиків 24В ≤8

